



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Саратовской области)
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Энгельсскому и Ровенскому районам
управления надзорной деятельности
и профилактической работы

Саратовская, 19, г. Энгельс, 413118
Тел.: 56-61-14, факс: 56-61-14 код (845-3)
e-mail: gpn27@gumchs.saratov.ru

15.02.2022 № ИВ-175-4-2209

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *
27.01.2022 КНМ 64220061000201598236



**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 37/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор,
3-должностное лицо)

**Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ**

"ДЕТСКИЙ САД № 27"

**ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

в лице заведующего Ягудиной Э.Ф.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось
контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 37 от 27.01.2022 КНМ 64220061000201598236

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
в период с «02» февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по «15» февраля 2022 г. 16 час. 00 мин.
заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области управления надзорной деятельности
и профилактической работы – заместителем главного государственного инспектора
Энгельсского и Ровенского районов Саратовской области по пожарному надзору майором
внутренней службы Нефедовой Галиной Владимировной проведена внеплановая выездная
проверка в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 27" ЭНГЕЛЬССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, по адресу: 413111, ОБЛАСТЬ
САРАТОВСКАЯ, ГОРОД ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ, ЗДАНИЕ 51
в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - Заведующий МАДОУ
«ДЕТСКИЙ САД № 27» Ягудина Эльвира Фатиховна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	площадки наружных открытых лестниц расположены ниже уровня эвакуационных выходов из групповых ячеек.	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020;	01.10.2022	
2.	площадки наружных открытых лестниц располагаются на расстоянии 0,7 м, что менее требуемого 1 м (согласно проектным решениям – 1,10 м) от плоскости оконных проемов.	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020, подраздел д, раздел 9 (2-19-2ПБ) Проектной документации;	01.10.2022	
3.	ширина проемов, ведущих в лестничные клетки, не соответствует проектным решениям, в свету – 1,4 м, согласно проектной документации (подраздел д, раздел 9 (2-19-2ПБ) ширина должна быть 1,5 м.	п.23 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
4.	высота проемов эвакуационных выходов групповых ячеек, расположенных на первом этаже, проемов из лестничной клетки наружу, а также выход из лестничной клетки в вестибюль не соответствует проектным решениям, в свету – 2,01 м, согласно проектной документации (подраздел д, раздел 9 (2-19-2ПБ)), высота двери должна быть 2,4 м. п.23 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	п.23 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	

	«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»			
5.	ширина коридоров на путях эвакуации со 2-го этажа в ДОО в местах расположения колонн, выступающих из плоскости стены, менее указанного в проектной документации значения - 1,6 м (подраздел д, раздел 9 (2-19-2ПБ).	п.23 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
6.	ширина коридоров на путях эвакуации 2-го этажа в ДОО, учитывая двустороннее расположение дверей, при уменьшении на ширину дверного полотна (согласно требований СП 1.13130.2009, СП 1.13130.2020) – 0,7 м. Согласно проекта, направление дверей помещений уборочного инвентаря осуществляется во внутрь помещений, по факту указанные двери открываются в коридор.	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020, раздел 9 (2-19-2ПБ) Проектной документации;	01.10.2022	
7.	ширина эвакуационных выходов из залов - 1,24 м, согласно проектной документации (подраздел д, раздел 9 (2-19-2ПБ)), указанная ширина должна быть 1,3 м.	п.23 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;		
8.	ширина эвакуационного пути по маршу лестницы Л1 (с учетом перил) – 1,35 м, согласно проектной документации (подраздел д, раздел 9 (2-19-2ПБ)), указанная ширина должна быть 1,5 м.	п.23 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
9.	ширина лестничной площадки в лестничной клетке, расположенной между маршами, - 1,18 м в свету, учитывая поручни – 1,09 м.	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.3, 5.2.5 СП 1.13130.2009, п. 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2020;	01.10.2022	
10.	ширина выходов в свету помещения гардероба для персонала (помещение №67 в плане) и комнаты персонала	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о	01.10.2022	


	(помещение №68 в плане), расположенной на первом этаже - 0,68 м (требуется не менее 0,8).	требования пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020;		
11.	ширина коридора, расположенного между пищеблоком и помещениями гладильной и прачечной, учитывая двустороннее расположение дверей, при уменьшении на ширину дверного полотна (согласно требований СП 1.13130.2009, СП 1.13130.2020) является 72 см.	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020;	01.10.2022	
12.	площадь оконных проемов на этаже одной из лестничных клеток менее 1,2 м.	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1.13130.2009, п. 4.4.12 СП 1.13130.2020;	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель начальника ОНД и ПР
по Энгельсскому и Ровенскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Саратовской области
«15» февраля 2022 года

Нефедова Г.В.

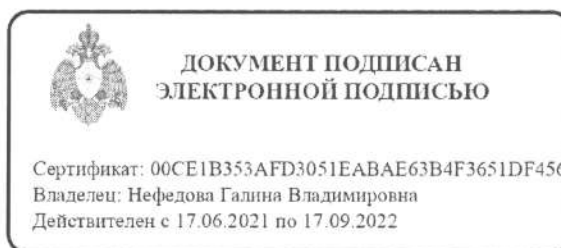

Предписание для исполнения получил:

15.02.2022

Заведующий МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27» Ягудина Э.Ф.